

Die Lokomotive ist mit Funk-Entstörmitteln ausgestattet, die im Zusammenwirken mit den in den Märklin-Transformatoren und im Anschlußgleisstück 8590 eingebauten Störschutzelementen das Einhalten der Bestimmungen von VDE 0875 gewährleisten. Sollten beim Betrieb der Eisenbahnanlage, z.B. wegen zu geringem Abstand gegenüber der Empfangsantenne oder bei Abweichungen vom vorgegebenen Aufbau der Verkaufspackung, Funkstörungen auftreten, so ist die Störung sofort, z. B. durch Aufstellen der Anlage an einem anderen Ort oder durch Ändern des Aufbaues, zu beseitigen.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Postfach 8 60 / 8 80
D-7320 Göppingen

63097 Ma 0491 na
Printed in Germany
Imprimé en Allemagne
Änderungen vorbehalten


8811
8825

AC
Wechselstrom
Courant alternatif

ACHTUNG!
ATTENTION!

DC
Gleichstrom
Courant continu

märklin 6701 6727
6720 6729

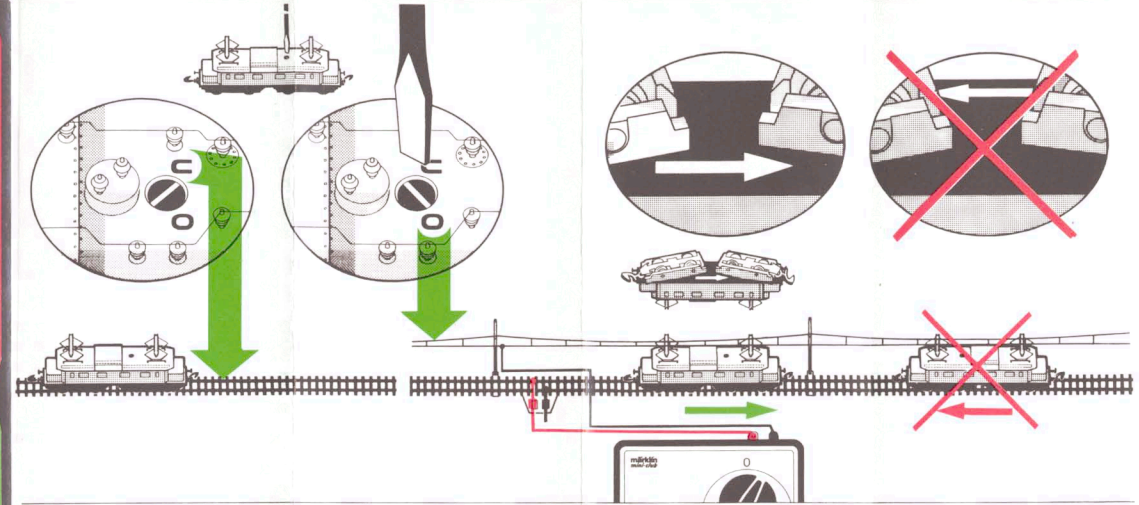

Bei Oberleitungsbetrieb Pfeil beachten!

To operate the catenary system follow the direction indicated by the arrow.

Pour utilisation de la caténaire tenir compte de la flèche.

Bij gebruik van bovenleiding op pijl letten!

Al funcionar con catenaria obsérvese la flecha.

Per esercizio tramite la catenaria osservare la freccia.

Vid kontaktledningsdrift observera pilen.

Ved luftledningsdrift, bemærk pil.

